

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 62/1/39

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 13 » апреля 20 21 г.

Муниципальное автономное дошкольное

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)

образовательное учреждение Детский Сад №62 «Мальчи» г. Улан-Удэ

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, 19а

Заведующий МАДОУ Детского Сада №62 «Мальчи» г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

Мадуева Татьяна Дмитриевна

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: *федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной*

(основания проведения проверки)

безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном

надзоре., планом проведения плановых проверок на 2021 г. год, утвержденным начальником

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС

России по Республике Бурятия подполковником внутренней службы Волковым С.П.,

распоряжением № 62 начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия подполковника внутренней службы

Волкова С.П. (главный государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

в период с « 30 » марта 20 21 г. по « 13 » апреля 20 21 г.

проведена плановая проверка лейтенантом внутренней службы

(фамилия, инициалы)

Юкалю Н.К., старшим инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической

должность должностного лица

работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственный

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору),

совместно с: *Заведующей МАДОУ ДС №62 «Мальчи» г. Улан-Удэ Мадуева Т.Д.*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.).	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».	01.12.2021	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия.	п.54 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	
3.	Не обеспечена проверка наружной пожарной лестницы с составлением соответствующих протоколов испытаний.	п. 17 (б) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	
4.	Ширина эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу менее 1.2м.	ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2021	
5.	Руководитель организации допускает размещение предметов (шкафов для одежды, лавочки, кровати) на путях эвакуации.	п. 27 (б) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2021	
6.	В помещение (кладовой) около электрощитовой на первом этаже 2 блока отсутствуют пожарные извещатели.	ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.6, п.6.6.40 СП 484.1311500.2020 «Системы	01.12.2021	

		<i>противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»</i>		
7.	Звуковой оповещатель расположен от потолка на расстояние менее 150 мм. (плотно к потолочному перекрытию) в 1 блоке.	<i>ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</i>	01.12.2021	
8.	Высота прохода (эвакуационного пути) из 2 блока в первый составляет менее 1.9м (факт 1.8м).	<i>ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</i>	01.12.2021	
9.	На плане эвакуации эвакуационный выход представлен как аварийный (штриховой линией).	<i>ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.</i>	01.12.2021	
10.	Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, также эвакуационные знаки безопасности выполнены не в соответствии с требованиями.	<i>ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3, п.6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.</i>	01.12.2021	
11.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	<i>п. 31 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</i>	01.12.2021	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в



письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

лейтенант внутренней службы Юкало Н.К.

(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

« 13 » апреля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

Мад
(подпись)

Заведующий МАДОУ ДС №62 «Мальчи» г. Улан-Удэ Мадуева Т.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Мад
(подпись)

Заведующий МАДОУ ДС №62 «Мальчи» г. Улан-Удэ Мадуева Т.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » апреля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

(место составления акта)

ул. Сосновая, 19а

« 13 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 62

По адресу / адресам: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 19а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 18 марта 2021 г., № 62 начальник Отдела
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России
по Республике Бурятия подполковника внутренней службы Волкова С.П. (главный
государственный инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

образовательного учреждения Детский Сад №62 «Мальши»

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

г. Улан-Удэ (ОГРН 1080326011765, ИНН 0326479808)

Дата и время проведения проверки:

« 30 » марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 12 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня \ 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДПР Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Мадусова Татьяна
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дмитриевна заведующий МАДОУ Детский Сад № 62 «Мальши» г. Улан-Удэ 18.03.2021

Мадусова Татьяна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Согласование с прокуратурой не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *лейтенант внутренней службы Юкало Никита*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица

Константинович, старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственный

указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

инспектор г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

(указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Мадуева Т.Д., заведующий МАДОУ Детского*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

сада № 62 «Мальши» г. Улан-Удэ

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Лица, допустившие нарушения
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.). <i>Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт».</i>	<i>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадуева Т.Д.</i>
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия. <i>Основание: п.54 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</i>	<i>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадуева Т.Д.</i>
3.	Не обеспечена проверка наружной пожарной лестницы с составлением соответствующих протоколов испытаний. <i>Основание: п. 17 (б) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</i>	<i>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадуева Т.Д.</i>
4.	Ширина эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу менее 1,2м.	<i>Заведующий МАДОУ Д/С №65</i>

	<p>Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>«Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
5.	<p>Руководитель организации допускает размещение предметов (шкафов для одежды, лавочки, кровати) на путях эвакуации. Основание: п. 27 (б) Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
6.	<p>В помещении (кладовой) около электрощитовой на первом этаже 2 блока отсутствуют пожарные извещатели. Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.6, п.6.6.40 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
7.	<p>Звуковой оповещатель расположен от потолка на расстояние менее 150 мм. (плотно к потолочному перекрытию) в 1 блоке. Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
8.	<p>Высота прохода (эвакуационного пути) из 2 блока в первый составляет менее 1.9м (факт 1.8м). Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
9.	<p>На плане эвакуации эвакуационный выход представлен как аварийный (штриховой линией). Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные.</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
10.	<p>Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, также эвакуационные знаки безопасности выполнены не в соответствии с требованиями. Основание: ст. 4,5,6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3, п.6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>
11.	<p>Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. Основание: п. 31 Правил противопожарного режима, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.</p>	<p>Заведующий МАДОУ Д/С №65 «Мальши» г. Улан-Удэ Мадусева Т.Д.</p>


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Государственный инспектор
г. Улан-Удэ по пожарному надзору
лейтенант вн. службы _____ И.К. Юкало




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Стаф Маруева Наталья

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » апреля 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

(Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г. Улан-Удэ
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы)

ул. Ленина, 15, г. Улан - Удэ, 670000

тел:(301-2) 21-32-20

E-mail: ondpr-uu@list.ru

Заведующей МАДОУ д\с №62

«Малыш» г. Улан-Удэ

Мадужева Т.Д.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о составлении протокола об административном правонарушении

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 10 от 02 июня 2004 года уведомляем Вас о том, что в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15, **"19" апреля 2021 г. в «10» ч «00»** мин. в порядке, предусмотренном 28.2, 28.3 КоАП РФ состоится составление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №62 «Малыш» г. Улан-Удэ, зарегистрированного по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. ул. Сосновая, 19а (ОГРН 1080326011765, ИНН 0326479808), вследствие проведения плановой выездной проверки здания, МАДОУ №62 «Малыш» г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. ул. Сосновая, 19а

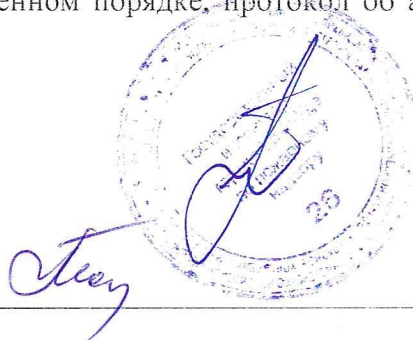
Вам, необходимо явиться в установленное время по указанному адресу, при себе иметь документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

На основании ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

На основании ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в случае неявки законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

Государственный инспектор г. Улан-Удэ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

Копию получил «13» апреля 2021г. _____



Юкало Н.К.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575852

Владелец Мадуева Татьяна Дмитриевна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023